

## KB-Hoch-241406


### KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 <sup>1)</sup>

### CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to EN 13501-1 <sup>1)</sup>

<b>Auftraggeber</b> <i>Client</i>	<b>ASLAN Selbstklebefolien GmbH</b> Oberauel 2 D-51491 Overath
<b>Herstellwerk</b> <i>Production site</i>	ASLAN Selbstklebefolien GmbH Oberauel 2 D-51491 Overath
<b>Gegenstand</b> <i>Subject</i>	"ASLAN DFL 300", "ASLAN DFL 302", "ASLAN DFL 320", "ASLAN DFL 200", "ASLAN DFL 210" "ASLAN EL 300", "ASLAN EL 302", "ASLAN EL 200", "ASLAN EL 210"
<b>Beschreibung</b> <i>Description</i>	Selbstklebende PVC-Folien mit rückseitigem Polyacrylat- Klebstoffauftrag. <i>Self-adhesive PVC films with polyacrylate adhesive on the rear side.</i>
<b>Klassifizierung</b> <i>Classification</i>	<b>C – s1,d0</b>
<b>Berichtsdatum</b> <i>Issue date</i>	08.11.2024
<b>Geltungsdauer</b> <i>Validity</i>	30.09.2029 <sup>2)</sup> (siehe Abschnitt 5.1 / confer to section 5.1)

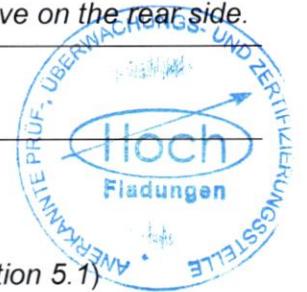

Dieser Bericht umfasst 6 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

*The report comprises 6 pages and must not be used or reproduced partially or in extracts. For legal interests, only the German wording is decisive.*

<sup>1)</sup> EN 13501-1:2018

<sup>2)</sup> Verlängerung auf Antrag / Prolongation on request

**1. Einführung / Introduction**

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

*This classification report defines the classification assigned to the construction product in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.*

**2. Beschreibung zum Bauprodukt / Description of the construction product**

Die Produkte werden in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurden die Produkte mit den folgenden Produktparametern getestet.

*The products are fully described in the test reports in support of this classification listed in section 3.1. The products were tested adhering to the following product parameters.*

<b>"ASLAN DFL 300 (PrintEtched Dryapply)"</b> <b>"ASLAN DFL 302 (PrintSilverEtched Dryapply)"</b> <b>"ASLAN DFL 200 (PrintDusted Dry*apply)"</b> <b>"ASLAN DFL 210 (PrintMilky Dryapply)"</b>	
Nominelle Dicke der PVC-Folie <i>Nominal thickness of PVC film</i>	≈ 80 µm
Nomineller Klebstoffauftrag <i>Nominal weight per unit area of adhesive</i>	≈ 25 g/m <sup>2</sup>
Geprüfte Dicke (ohne Abdeckfolie) <i>Tested thickness (without masking film)</i>	≈ 0,1 mm
Geprüftes Flächengewicht (ohne Abdeckfolie) <i>Tested weight per unit area (without masking film)</i>	≈ 130 g/m <sup>2</sup>
Dekorative Varianten <i>Décor variants</i>	Verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten, mit und ohne Glimmerpigmente. <i>Several surface treatments, with and without glitter pigments.</i>



Die Produkte erfüllen nach Angaben des Auftraggebers keine harmonisierte europäische technische Spezifikation (z.B. Produktnorm oder EAD).

*According to the applicant, the products are not compliant with any harmonised European technical specification (e.g. product standard or EAD).*

### 3. Prüfberichte und Prüfergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung


*Test reports and test results as a basis for this classification*

#### 3.1. Prüfberichte / Test reports

Name des Labors <i>Name of laboratory</i>	Auftraggeber <i>Sponsor</i>	Prüfverfahren <i>Test method</i>	Prüfbericht, Datum <i>Test report, date</i>
Prüfinstitut Hoch	ASLAN Selbstklebefolien GmbH Oberauel 2 D-51491 Overath	EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest / <i>single flame source test</i> )	PB-Hoch-241404 08.11.2024
		EN 13823 (SBI)	PB-Hoch-241405 07.11.2024

#### 3.2. Ergebnisse / Results

Prüfverfahren <i>Test method</i>	Parameter <i>Parameter</i>	Anzahl der Prüfungen <i>Number of tests</i>	Ergebnisse <i>Results</i>	Anforderung für C – s1,d0 <i>Requirements</i>
EN ISO 11925-2	$F_s$	12	max. 70 mm	–
	$F_s \leq 150$ mm Flammenausbreitung höchstens 150 mm <i>flame spread no more than 150 mm</i>		Ja yes	erfüllt <i>compliant</i>
	Brennendes Abtropfen <i>flaming droplets</i>		nein no	erfüllt <i>compliant</i>
$F_s$ Maximale vertikale Flammenausbreitung [mm]. <i>Maximum vertical flame spread [mm].</i>				
Tabelle / Table 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung / <i>Result of single-flame source test</i>				

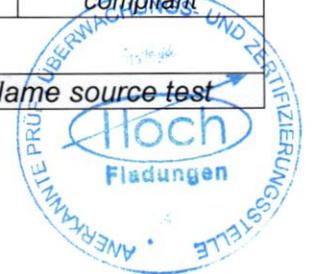

Prüfverfahren <i>Test method</i>	Parameter <i>Parameter</i>	Anzahl der Prüfungen <i>Number of tests</i>	Ergebnisse (Mittelwert) <i>Results</i> (average value)	Anforderung <i>Requirement</i>
EN 13823	FIGRA <sub>0,2MJ</sub>	3	132 W/s	A2 / B: ≤ 120 W/s
	FIGRA <sub>0,4MJ</sub>		40 W/s	C: ≤ 250 W/s D: ≤ 750 W/s
	THR <sub>600s</sub>		1,3 MJ	A2 / B: ≤ 7,5 MJ C: ≤ 15 MJ
	SMOGRA		0 m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup>	s1: ≤ 30 m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> s2: ≤ 180 m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup>
	TSP <sub>600s</sub>		39 m <sup>2</sup>	s1: ≤ 50 m <sup>2</sup> s2: ≤ 200 m <sup>2</sup>
	FDP		d0	d0: Kein Brennen / <i>no flaming</i> d1: ≤ 10 s Brenndauer / <i>flaming</i> d2: > 10 s Brenndauer / <i>flaming</i>
	LSF		erfüllt <i>compliant</i>	Rand der Probe nicht erreicht <i>Sample edge not reached</i>

**Erläuterungen / remarks:**

FIGRA <sub>0,2MJ</sub>	Feuerwachstumswert [W/s] nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ <i>Fire Growth Rate [W/s] after reaching a THR threshold of 0,2 MJ</i>
FIGRA <sub>0,4MJ</sub>	Feuerwachstumswert [W/s] nach Erreichen des THR-Schwellenwertes 0,4 MJ <i>Fire Growth Rate [W/s] after reaching a THR threshold of 0,4 MJ</i>
THR <sub>600s</sub>	Gesamte freigesetzte Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflammung [MJ] <i>Total heat release during the first 600 seconds of flame impingement [MJ]</i>
SMOGRA	Rauchentwicklungsrate [m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ] <i>Smoke Growth Rate [m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup>]</i>
TSP <sub>600s</sub>	gesamte freigesetzte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammung [m <sup>2</sup> ] <i>Total smoke production during the first 600 seconds of flame impingement [m<sup>2</sup>]</i>
LSF	seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels <i>lateral spread of flame, reaching the far edge of the large sample wing</i>
FDP	brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Beflammung [s] <i>flaming droplets / particles during the first 600 seconds of flame impingement [s]</i>

Tabelle / Table 2: Prüfergebnisse der SBI-Prüfungen / SBI test results

**4. Klassifizierung und Anwendungsgebiet / Classification and field of application**

**4.1. Klassifizierung / Classification**

Die Klassifizierung ist nach EN 13501-1:2018, Abschnitt 11 (Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen) erfolgt.

*This classification has been carried out acc. to EN 13501-1:2018, section 11 (construction products, excluding floorings).*

Brandverhalten <i>reaction to fire</i>		Rauchentwicklung <i>smoke production</i>			Brennendes Abtropfen/Abfallen <i>flaming droplets</i>	
<b>C</b>	<b>-</b>	<b>s</b>	<b>1</b>	<b>,</b>	<b>d</b>	<b>0</b>

**Klassifizierung / Classification: C – s1,d0**

#### 4.2. Anwendungsgebiet / Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für die auf Seite 1 genannten und im Abschnitt 2 sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebenen Bauprodukte gültig.

Die Klassifizierung ist außerdem für die folgenden Produktvarianten gültig:

- Die geprüften DFL-Produkte sind identisch zu den EL-Produkten mit der gleichen Nummernbezeichnung (z.B. entspricht "DFL 300" der "EL 300". Die Klassifizierung deckt daher auch diese "EL"-Varianten ab.
- Die Variante "DFL 320" hat im Vergleich zu "DFL 300" einen reduzierten Anteil an metallischen Glimmerpartikeln.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:

- Die selbstklebende Folie muss direkt und ohne Luftspalt aufgebracht werden auf flächige Baustoffe, die der Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens 12 mm und eine Rohdichte von mindestens 525 kg/m<sup>3</sup> aufweisen müssen.

*The classification in section 4.1 is valid solely for the products referred to on page 1 and described in detail in section 2 as well as in the test reports listed in section 3.1.*

*The classification is additionally valid for the following product variants:*

- *The tested "DFL" variants are identical to the "EL" variants carrying the same numerical designation (e.g. "DFL 300" corresponds to "EL 300". This classification therefore also covers these "EL" variants.*
- *In comparison to "DFL 300", the variant "DFL 320" differs by a reduced content of metallic glitter particles.*

*This classification is valid for the following end use conditions:*

- *The self-adhesive film must be affixed directly without air gap on underlying materials, which have to be at least of class A1 or A2-s1,d0 (EN 13501-1) and must have a thickness of at least 12 mm and a gross density of no less than 525 kg/m<sup>3</sup>.*

#### 5. Einschränkungen / Limitations


##### 5.1. Geltungsdauer / Duration of validity

Die Klassifizierung gilt bis zum auf Seite 1 angegebenen Datum. Sie kann nach einer Überprüfung des Brandverhaltens verlängert werden. Der Klassifizierungsbericht verliert außerdem seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.

Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Änderung des Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferer der Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen werden.

*This classification remains valid no later than until the date stated on page 1. It can be renewed after re-evaluation of the reaction to fire. This classification also loses its validity as soon as the classification criteria according to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its composition are altered.*

*If the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer, each change in either of production process, production environment, raw materials, or chain of suppliers causes this classification to become invalid. In this case, the fire behaviour has to be reassessed.*



## 5.2. Hinweise / Remarks

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen als in den Abschnitten 2 und 0 angegeben, kann das Brandverhalten negativ beeinflusst werden, so dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

*Used in combination with other materials, esp. other substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings than those given in sections 2 and 0, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire performance with parameters other than those given above has to be tested and classified separately.*

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung

*This classification report is in no case a substitute for any required certification according to German building regulations.*

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) und nur vollständig und nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

*Without written consent of the test laboratory, this test report may only be published or reproduced during its denoted period of validity (cf. section 5.1), providing that no changes to appearance or content are made and the report is complete.*

**Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.**

*This document does not represent type approval or certification of the product.*

Fladungen, 08.11.2024

Sachbearbeiter  
Clerk in charge

  
(Dipl.-NanoSc. Christoph Glotzbach)



Leiter der Prüfstelle  
Head of test laboratory

  
(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)